

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

	警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
	注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。

- 注意する
- してはいけない
- 必ず守る

■施工上のご注意

警告		
	分解・改造や本体へ二次加工はしないでください。 故障・感電・けがの原因になります。	
	アース接続を必ず行ってください。 感電の原因になります。	
	電気工事(取付・施工)は有資格者が行ってください。 故障・感電・けがの原因になります。	
		電気工事は「電気設備技術基準」および「内線規程」を厳守し、 必ず専用の電源回路としてください。故障、感電、けがの原因に なります。
		電源には使用する電線サイズに適した漏電ブレーカ（感度電流 30mA 以下）を選定し取り付けてください。感電の原因になります。
		配線がファンに巻き込まれないように、結束バンドなどで固定して ください。故障・感電の原因になります。
		配線は適合した電線、圧着端子および圧着工具を使用してくださ い。発熱・火災の原因になります。

<

■使用上のご注意

警告		
 感電注意	感電の原因になります。 ・通電中は充電部に触らないでください。 ・清掃や保守点検時は必ず電源を OFF にし、電源の供給を止めてください。 ・配線の引っ張り、挟み込みで、配線を傷つけたり、無理なストレスをかけないでください。	 次のような場所では使用しないでください。 故障・感電・火災の原因になります。 ・可燃性ガスのある場所 ・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所 ・水滴のかかる場所 ・使用湿度範囲外となる場所 ・有機溶剤のかかる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・導電性粉塵（カーボン繊維、金属粉）のある場所
 ぬれ手禁止	濡れた手で操作しないでください。 故障・感電の原因になります。	 保守点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。 故障・感電・けが・火災の原因になります。
	本製品の故障が原因で人命ならびに社会的に重大な影響を与えるおそれがある場所には使用しないでください。	 異常時(寿命による動作停止、焦げ臭いなど)は電源を OFF にし、電源の供給を止めてください。感電・火災の原因になります。 定期的にファンが正常に回転動作するかを確認してください。 正常に回転動作していない状態で放置した場合、発熱・火災・感電の原因になります。 定格電圧でご使用ください。使用電圧は定格電圧の ±10% 以内です。電源電圧が変動した場合でも使用電圧を超えないようにしてください。故障・感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

	精密機器ですので振動、衝撃などを与えないでください。 故障の原因になります。	 取付キャビネットに対する耐電圧試験を行う場合は、本製品の配線を取り外して行ってください。故障の原因になります。 長期間の使用で取付部（ねじ、ナット）などの傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて締め付けてください。破損、落下、所定のシールド性能、IP 性能が得られないなどの原因になります。
	次のような場所では使用しないでください。 故障・誤動作の原因になります。 ・使用温度範囲外となる場所 ・振動、衝撃のある場所 ・塩分が多い場所 ・極度に塵埃やオイルミストが多い場所 ・ノイズ（電界、磁界）の強い場所	


■ファンに対するご注意

⚠ 注意



 回転物注意	けがの原因になります。 ・カバー、フィンガーガードを外したまま運転をしないでください。 ・ファン回転部に指や異物を入れないでください。 ・保守点検時は（ファンの回転を点検する場合を除き）必ず電源を OFF にし、ファンの羽根の回転が停止してから行ってください。 ・付属の警告表示ラベル（回転物注意ラベル）をキャビネット内のファン近傍に貼り付けてください。
--	---

■各部の名称

○RD43-51BES

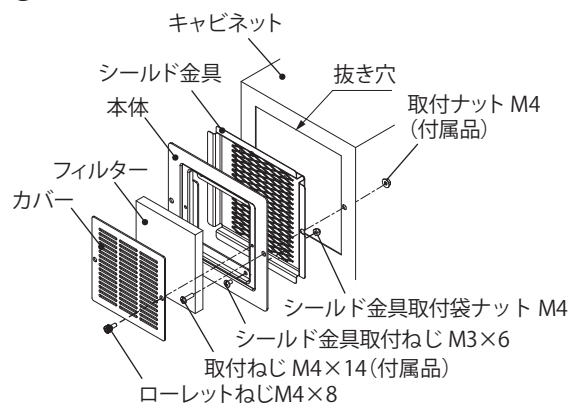

○RD44-511RES

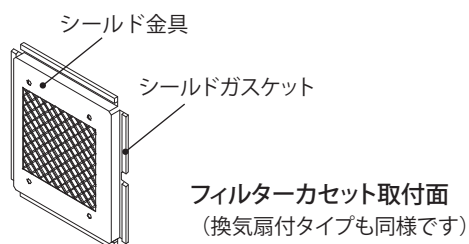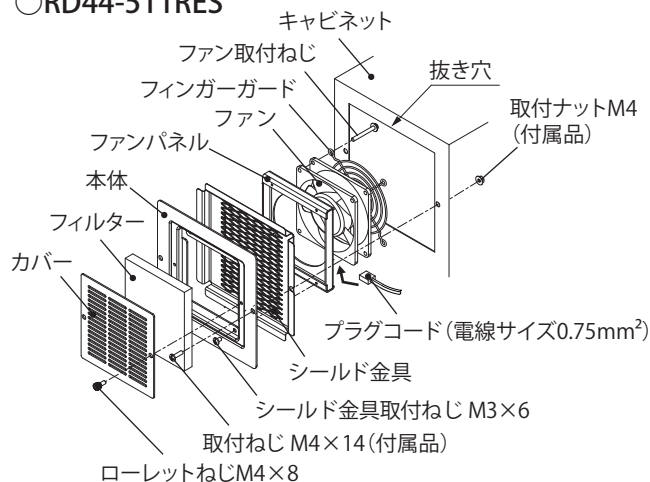

●付属品

品名記号	取付ねじM4×14	取付ナットM4	プラグコード(2m)	回転物注意ラベル	取扱説明書
RD43-51BES	2 コ	2 コ	—	—	1 部
RD43-52BES	4 コ	4 コ			
RD43-53BES					
RD43-81BES	2 コ	2 コ			
RD43-82BES	4 コ	4 コ			
RD43-83BES					
RD44-511RES、521RES	2 コ	2 コ	1 本	1 枚	
RD44-512RES、522RES	4 コ	4 コ	2 本		
RD44-513RES、523RES			3 本		
RD44-811RES、821RES	2 コ	2 コ	1 本		
RD44-812RES、822RES	4 コ	4 コ	2 本		
RD44-813RES、823RES			3 本		


■仕様

●電磁シールド(EMC)仕様 フィルターカセット

使用温度：-10℃～+60℃、使用湿度：85%RH 以下
 IP 性能：IP3XD※1 (RD43-51、81BES)
 IP4X (上記以外の機種)

品名記号	外形寸法 mm			シールド効果※2 dB	換気面積※3 cm ²	質量 kg
	ヨコ	タテ	フカサ			
RD43-51BES	155	155	13	70 以上	35	0.6
RD43-52BES	250			65 以上	70	0.9
RD43-53BES	345			55 以上	105	1.2
RD43-81BES	180	180		70 以上	53	0.8
RD43-82BES	305			55 以上	106	1.2
RD43-83BES	430			55 以上	159	1.6

【外形寸法図】

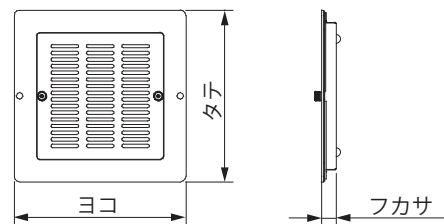

※1. IP 性能は IEC 規格 60529 に基づく試験による性能です。

上記 IP 性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットの IP 性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

※2. シールド効果は、周波数 200 ～ 1000MHz の平均値です。当社判定基準による評価結果です。

※3. 換気面積は、フィルター、シールド金具による減少を考慮していません。

・フィルターはポリエステル製、厚さ 12mm、除塵率 80%を使用しています。

●電磁シールド(EMC)仕様 換気扇付フィルターカセット

使用温度：-10℃～+60℃、使用湿度：85%RH 以下、定格周波数：50/60Hz
 IP 性能：IP3XD※1 (RD44-511、521、811、821RES)
 IP4X (上記以外の機種)

品名記号	定格電圧 (単相) V	外形寸法 mm			シールド効果※2 dB	最大風量※3 m ³ /min	最大静圧※3 Pa	定格電流 A	起動電流 A	定格消費 電力 W	騒音※4 dB (A)	質量 kg
		ヨコ	タテ	フカサ								
RD44-511RES	AC100	155	155	56	60以上	0.31/0.39	40/54	0.12/0.11	0.22/0.19	9.6/8.2	約39/44	0.9
RD44-512RES		250			70以上	0.66/0.80	39/52	0.24/0.21	0.39/0.41	20/17	約42/46	1.6
RD44-513RES		345			70以上	1.0/1.2	38/51	0.36/0.31	0.65/0.53	29/25	約43/48	2.2
RD44-521RES	AC200	155			60以上	0.31/0.39	40/54	0.064/0.054	0.14/0.12	10/8.3	約39/44	0.9
RD44-522RES		250			70以上	0.66/0.80	39/52	0.13/0.11	0.23/0.20	20/17	約42/46	1.6
RD44-523RES		345			70以上	1.0/1.2	38/51	0.19/0.17	0.34/0.31	30/25	約43/48	2.2
RD44-811RES	AC100	180	180	69	55以上	0.95/1.09	81/92	0.21/0.19	0.46/0.41	15/15	約46/49	1.4
RD44-812RES		305			60以上	1.9/2.2	77/90	0.42/0.38	0.71/0.65	31/29	約49/52	2.4
RD44-813RES		430			60以上	2.9/3.4	77/89	0.63/0.58	1.2/1.2	46/44	約51/54	3.5
RD44-821RES	AC200	180			55以上	0.95/1.09	81/92	0.10/0.092	0.22/0.22	15/14	約46/49	1.4
RD44-822RES		305			60以上	1.9/2.2	77/90	0.21/0.19	0.46/0.37	30/29	約49/52	2.4
RD44-823RES		430			60以上	2.9/3.4	77/89	0.31/0.28	0.68/0.61	45/43	約51/54	3.5

※1. IP 性能は IEC 規格 60529 に基づく試験によるファン停止時の性能です。

上記 IP 性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットの IP 性能を示します。当社判定基準による評価結果です。


※2. シールド効果は、周波数 200 ～ 1000MHz の平均値です。当社判定基準による評価結果です。

※3 最大風量、最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

※4. 騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますので注意してください。

・フィルターはポリエステル製、厚さ 12mm、除塵率 80%を使用しています。

【外形寸法図】

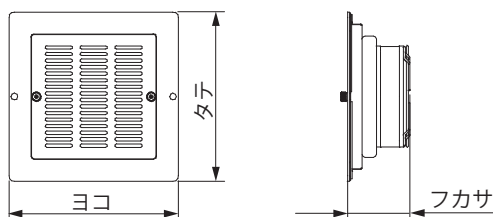

■取付

⚠ 注意



取付作業が難しい場合は、二人以上で作業を行ってください。
けがの原因になります。

- ・保守点検が容易な位置に取り付けてください。

ご注意

- ・高所での取付、保守点検時には、下に人がいないことを確認してください。
製品や部品を落下させた場合、けがをするおそれがあります。
- ・周囲に充電部がある環境での取付、保守点検時には、充電部の保護を行ってください。
製品や部品を落下させた場合、短絡するおそれがあります。
- ・屋内で使用するキャビネットの側面に取り付けてください。

ご注意

- ・キャビネットの天井面に取り付けしないでください。
- ・運搬、取付作業の際、振動、衝撃などを与えないでください。
- ・吸気口および排気口用としてキャビネットの上・下位置に最低各 1 個以上取り付けてください。

ご注意

吸気口および排気口の通風を妨げないよう、吸気口や排気口から障害物までの距離をファン外形ヨコ寸法以上離すことをおすすめします。
(5 頁「■適切な使用方法」を参照)

- ・フィルター交換が可能な空間を確保してください。(フィルター交換、清掃については 5 頁「■保守点検」を参照)
- ・取付可能板厚のキャビネットに取り付けてください。取付可能板厚は 1.0 ～ 3.2mm です。

ご注意

- キャビネット取付面の反りなどにより所定のシールド性能、IP 性能が得られない場合があります。その場合には、キャビネット取付面を補強してください。
- ・工場出荷時はファンを排気側で取り付けています。ファンを逆向きに組み替えることで吸気側で使用できます。
風向、羽根の回転方向はファン側面に表示してあります。
- ・標高 2000m 以下の場所に設置してください。
- ご注意 能力低下および故障の原因になります。
- ・ファン保護として、ヒューズ、サーキットプロテクタ等の使用を推奨します。

●取付方法

1. キャビネットに抜き穴加工してください。(【取付寸法図】を参照)

ご注意

- ・必ず指定寸法で加工してください。所定のシールド性能、IP 性能が得られないおそれがあります。
- ・取付面にバリが生じた場合は、必ずバリ取りを行ってください。所定のシールド性能、IP 性能が得られないおそれがあります。
- ・抜き穴加工した取付面は、必ずタッチアップペイント(弊社型番:BP81)などで補正を行ってください。
錆が発生するおそれがあります。

2. 取付寸法図の斜線で示した※部分には導電性を確保してください。

ご注意

取付寸法図の斜線で示した部分が塗装などで絶縁されている場合は、絶縁物を剥離してください。


必要に応じて導電粘着テープをご利用ください(6 頁「■オプション」を参照)。導電部を腐食から保護することができます。

3. 本体取付ねじと本体取付ナットにてキャビネットに確実に固定してください。

ご注意

シールド性能に影響しますので、均一に締付固定してください。

【取付寸法図】

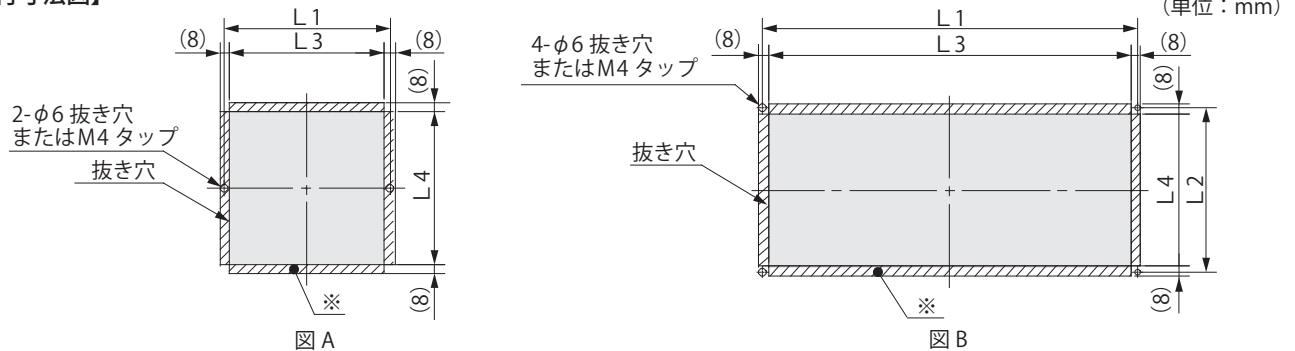

品名記号		RD43-51BES RD44-511RES RD44-521RES	RD43-52BES RD44-512RES RD44-522RES	RD43-53BES RD44-513RES RD44-523RES	RD43-81BES RD44-811RES RD44-821RES	RD43-82BES RD44-812RES RD44-822RES	RD43-83BES RD44-813RES RD44-823RES
適用		図 A	図 B	図 B	図 A	図 B	図 B
寸法 mm	L1	145	240	335	170	295	420
	L2	—	145	145	—	170	170
	L3	135	230	325	160	285	410
	L4	135	135	135	160	160	160

⚠ 注意



取り付けに際して、ねじを適正締付トルクにて締め付けてください。
締め付けが不十分な場合、破損、落下、所定のシールド性能、
IP 性能が得られないなどの原因になります。また、締め付け過ぎ
の場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
取付ねじ M4×14	1.5 ～ 1.8
取付ナット M4	

■保守点検

●フィルターの交換方法

フィルターは定期的に交換または清掃を行ってください。

1ヵ月に1度以上清掃し、1年間使用したものは交換することをおすすめします。(交換の周期は使用環境により異なります。)

ご注意


必ず電源を OFF にし、ファンの羽根が停止してから行ってください。なお、交換用フィルターはオプション部品により別途ご用意ください。

(6 頁「■オプション」を参照)

1. ローレットねじ M4×8 を外し、カバーを取り外してください。
2. フィルターを取り外し、新しいフィルターと交換してください。
3. 逆の手順でカバーを取り付けてください。

ご注意

・手でローレットねじを緩められない場合はドライバー等で緩めてください。

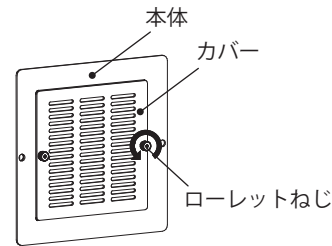

●フィルターの清掃方法

以下のいずれかの方法にてフィルター清掃を行ってください。

- ・圧縮空気による吹きつけ。
 - ・掃除機による清掃。
 - ・水槽内での押し洗い。
1. 中性洗剤 5%、湯 95% (湯は約 40℃) の溶液を準備してください。
 2. フィルターを溶液の中に 24 時間浸漬してください。
 3. 溶液の中で、手で押しながら洗ってください。
 4. 溶液からフィルターを取出し、清水ですすいでください。
 5. フィルターを自然乾燥させてください。

●ファンの交換方法


ファンは寿命がありますので、定期的に交換を行ってください。

ファンを交換する目安は、常温の連続運転で約 40,000 時間 (4 年半) です。

1. プラグコードをファンの電源入力端子より引き抜いてください。
リード線の場合は、リード線を電源入力端子より外してください。
2. アース取付ねじ M4×6、8 を外してアース線を外してください。
3. ファン取付ねじ M4×35、50 を外し、ファンおよびフィンガーガードを取り外してください。
4. 逆手順にて、交換用ファンを本体に取り付けてください。

ご注意

- ・必ず電源を OFF にし、ファンの羽根が停止してから行ってください。
- ・プラグコードはファンの電源入力端子に確実に根元まで挿入してください。
- ・ファンの風向に注意してください。風向、羽根の回転方向はファンの側面に表示してあります。
- ・ファン取付ねじは対角 2 点でファンに取り付けてください。(右図参照)

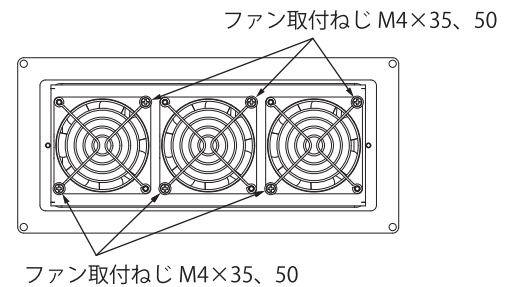

⚠ 注意




取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損・落下、所定の IP 性能が得られないおそれがあります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。


ねじの呼び	適正締付トルク N・m
アース取付ねじ M4×6、8	1.5 ~ 1.8
ローレットねじ M4×8	
ファン取付ねじ M4×35、50	0.8 ~ 1.0

■適切な使用方法

- ・キャビネットには通風口(吸・排気口)を設けてください。

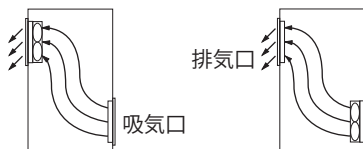


- ・ファンの排気口または吸気口付近に障害物がある場合、風量が著しく低下したり、騒音の原因になります。

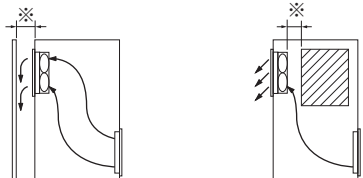

※障害物までの距離はファンの外形寸法(ヨコ)以上に離すことをおすすめします。

(ファン外形寸法は 6 頁「■オプション【交換用ファン】」を参照)

- ・通風路の設定によりキャビネットの風速分布が不均一になると、局部的に温度が高くなります。

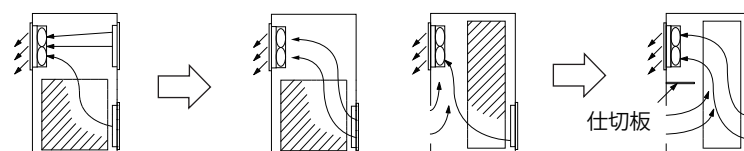

ご注意 経済的な省エネ運転をする場合は、盤用温度調節器、可変式温度調節器などと組合せて使用してください。

■オプション

【交換用フィルター】

材質：ポリエステル

品名記号	外形寸法 mm			除塵率 %	適用機種
	ヨコ	タテ	フカサ		
RD44-51	93	107	12	80	RD43-51BES、RD44-511RES、RD44-521RES
RD44-52	188				RD43-52BES、RD44-512RES、RD44-522RES
RD44-53	283				RD43-53BES、RD44-513RES、RD44-523RES
RD44-81	118	132			RD43-81BES、RD44-811RES、RD44-821RES
RD44-82	243				RD43-82BES、RD44-812RES、RD44-822RES
RD44-83	368				RD43-83BES、RD44-813RES、RD44-823RES

【銅テープ】

品名記号	幅 mm	長さ m	セット内容
CCT-8-CES	8	20	1
CCT-20-CES	20		1

【導電粘着布テープ】

品名記号	幅 mm	長さ m	セット内容
CST-0050ES	12.7	16.5	1
CST-0100ES	25.4		1


※鉄板素地などの腐食を保護し、導電性を確保します。

【交換用ファン】

品名記号	外形寸法 mm			定格電圧 (単相) V	適用機種
	ヨコ	タテ	フカサ		
PF-091C	92	92	25	AC100	RD44-511RES、RD44-512RES、RD44-513RES
PF-091C-2				AC200	RD44-521RES、RD44-522RES、RD44-523RES
PF-121	119	119	38	AC100	RD44-811RES、RD44-812RES、RD44-813RES
PF-121-2				AC200	RD44-821RES、RD44-822RES、RD44-823RES

【可変式温度調節器】

可変式温度調節器と組合せて自動運転することにより、キャビネット内の適切な温度管理を行うことができ、同時に経済的な省エネ運転が行えます。(設定温度が固定の盤用温度調節器 (PT-40A など) もご利用ください。)



PTV-M61A

品名記号	外形寸法 mm			温度定格			セット内容
	ヨコ	タテ	フカサ	設定温度 °C	ON・OFF 温度幅 K(°C)	温度公差 K(°C)	
PTV-M61A	31	53	40	0 ~ +60	約 7	±4	1

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日は休み)

施工業者名

TEL

施工年月日

年

月

日

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2024年5月
B454010990